



TW2

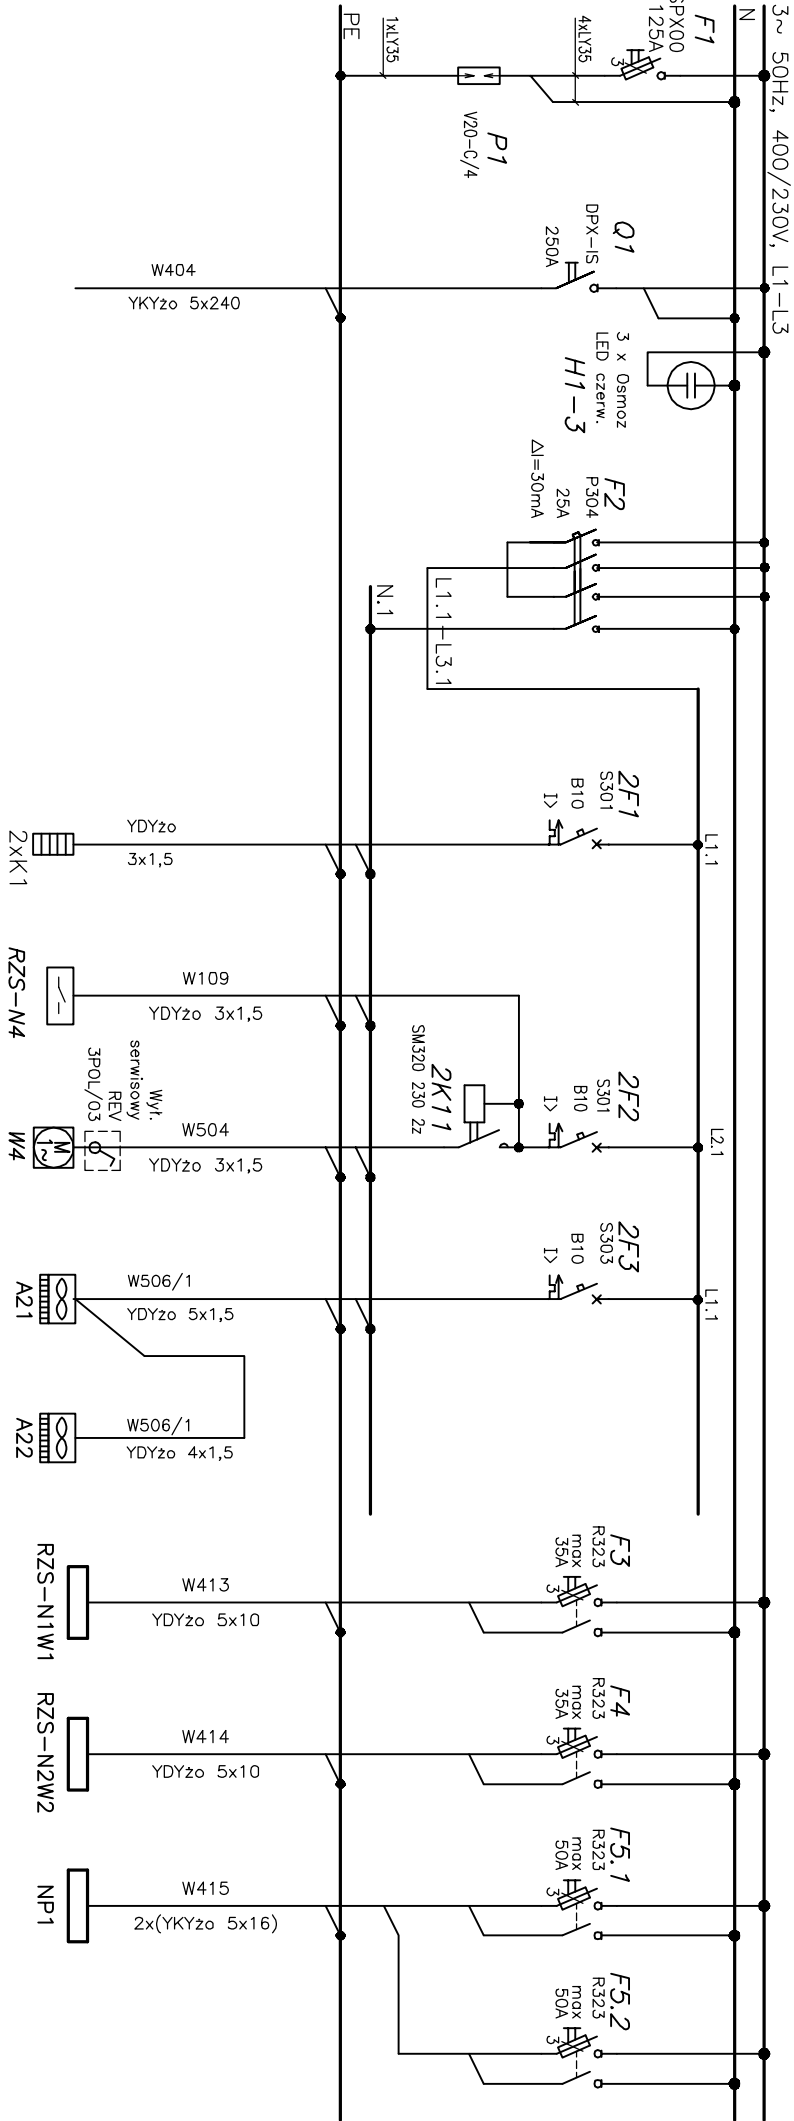

Nr obwodu	1	-	2	3	4	5	6	7	8	9
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	kable grzewcze	sterowanie proc. wentyl. W4 z RZS-N4	Wentylator typu MUB/T 025 355EC prod. Systemair	klimatyzator typu R20G7LV1 prod. Daikin	klimatyzator - pom. 1027 sola nadod	Rozdzielnia zasilajaco-sterujaco centrali wentylacyjnej RZS-N1W1	Rozdzielnia zasilajaco-sterujaco centrali wentylacyjnej RZS-N2W2	Nominalna moc nr 1
Moc zainst. [kW]	125*	6,5	0,1	-	0,4	2,1	0,1	19,6	18,3	2x33,8

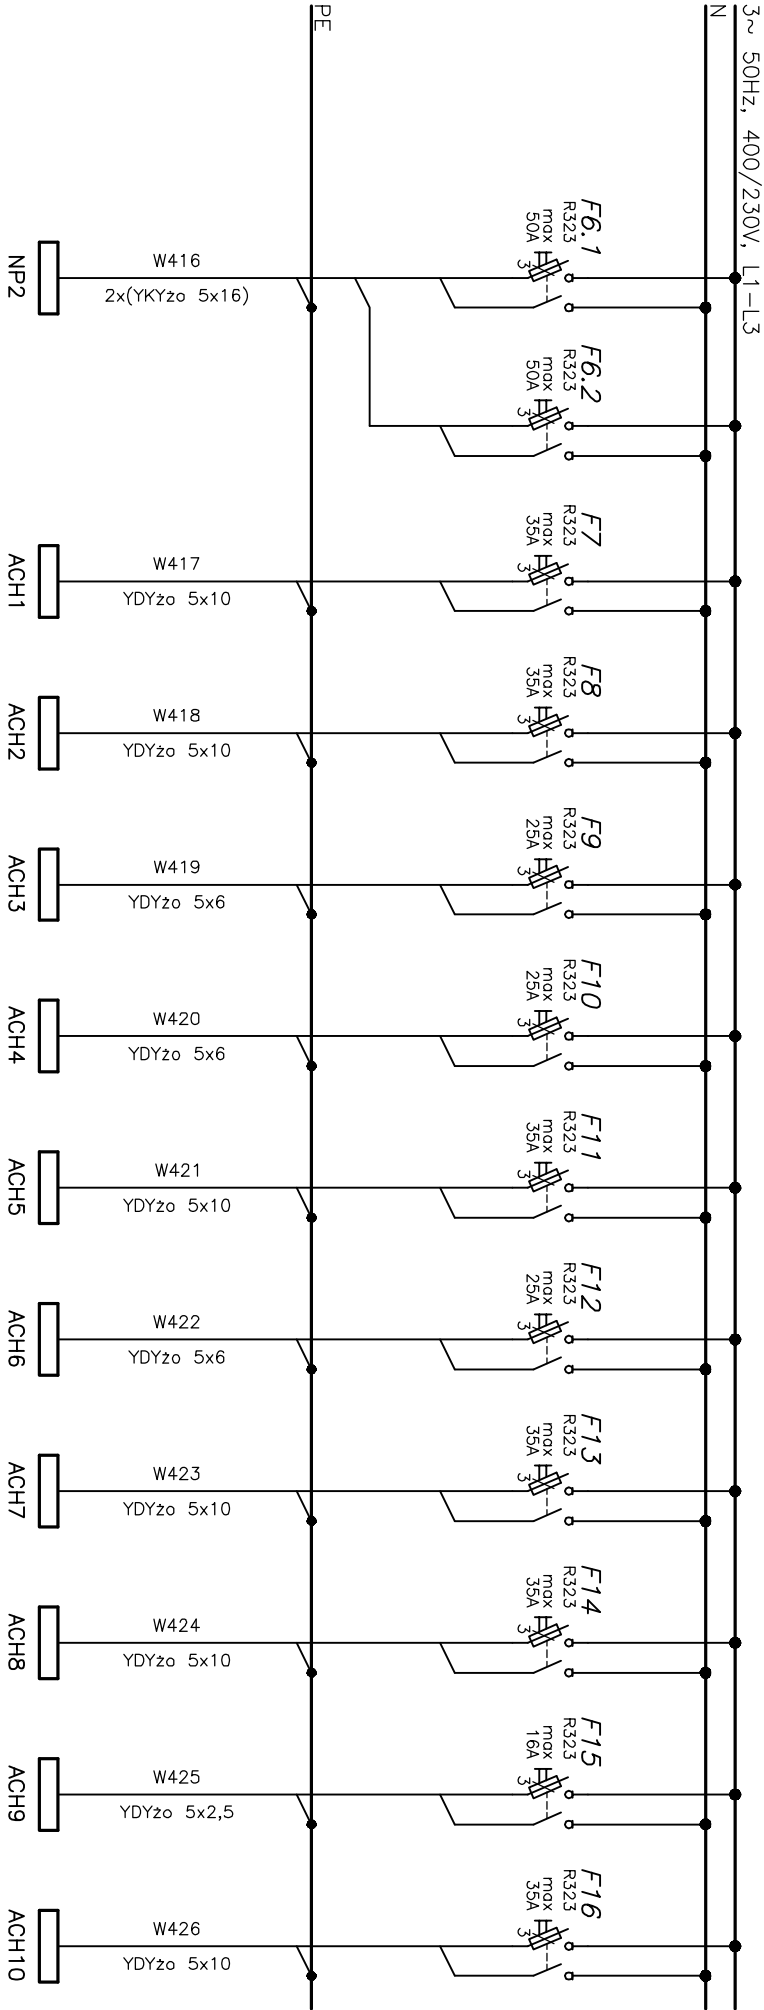

Nr obwodu	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nazwa obwodu	Nominalna moc nr 2	Agregat chłodniczy typu RYQ18P9 prod. daikin	Agregat chłodniczy typu RYQ18P9 prod. daikin	Agregat chłodniczy typu RYQ10P9 prod. daikin	Agregat chłodniczy typu RYQ10P9 prod. daikin	Agregat chłodniczy typu RYQ14P9 prod. daikin	Agregat chłodniczy typu RYQ08P9 prod. daikin	Agregat chłodniczy typu RYQ18P9 prod. daikin	Agregat chłodniczy typu RYQ14P9 prod. daikin	Agregat chłodniczy typu RYQ08P9 prod. daikin	Agregat chłodniczy typu RYQ14P9 prod. daikin
Moc zainst. [kW]	2x33,8	16,2	16,2	7,7	7,7	12,4	5,6	16,2	12,4	2,9	12,4

- Uwagi:
- 1/Aparatura rozdzielcza prod. jak Legrand lub równoważna.
 - 2/Aparaturę rozdzielczą tablicy TW2 montować w szafie IP55 z drzwiami metalowymi i zamkiem np. Altis 1600x600 prod. Legrand.
 - 3/ * – moc szczytowa
 - 4/ W429 – oznaczenie linii kablowej wg. "Przedmiaru kabli".

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S

Przedmiotowy projekt / uwaga architektoniczna jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994/OU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

jednostka projektowania:

grupa architektoniczna

DOMINO

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ - projekt zamienny nr 2

adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jogiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski;
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor / adres: Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jogiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść: Instalacje elektryczne wewnętrzne – schematy

SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICZ TW2

<i>projektant:</i>	<i>podpis:</i>
inż. Ryszard Stachowicz upr.nr 1351/Sz/61 do projektowania w specjalności Instalacyjnej i inżynierijnej w zakresie instalacji elektrycznych	
<i>sprawdzający:</i>	<i>podpis:</i>
mgr inż. Dariusz Wiśniewski upr.nr ZAP/0119/PW/OED/04 do projektowania w specjalności Instalacyjnej i inżynierijnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
<i>data:</i>	<i>rys. nr:</i>
Projekt Wykonawczy	ELEKTRYCZNA
<i>skala:</i>	E/13
-	Szczecin 15.12.2012 r.

art. -