


- [illegible]

LEGENDA

- | | | |
|--|--|-----|
| | - Centrala S&P | |
| | - Centrala odmiennia BA | |
| | - Zasilacz buforowy pozawozy 7A | |
| | - Opięzanie czujki dymu | |
| | - Opięzanie czujki dymu z wyrowadzonym włącznikiem zasilania | |
| | - Moduł monitoringu sterujący Aw/Zwy | |
| | - Recepty Antystrazeg Pozarowy (R&P) | |
| | - Przysięk odmiennia | |
| | - Czujko odmiennia | |
| | - YnKStekw 1x2x0,8 | |
| | - YnKStekw 2x2x0,9 | |
| | - Oznaczenie elementu | |
| | - Wyrowadzenie sterowania z bezpotrzebnego | |
| | - Urządzenie (klasy poż., sygnali sterujące, itp.) | |
| | | 228 |

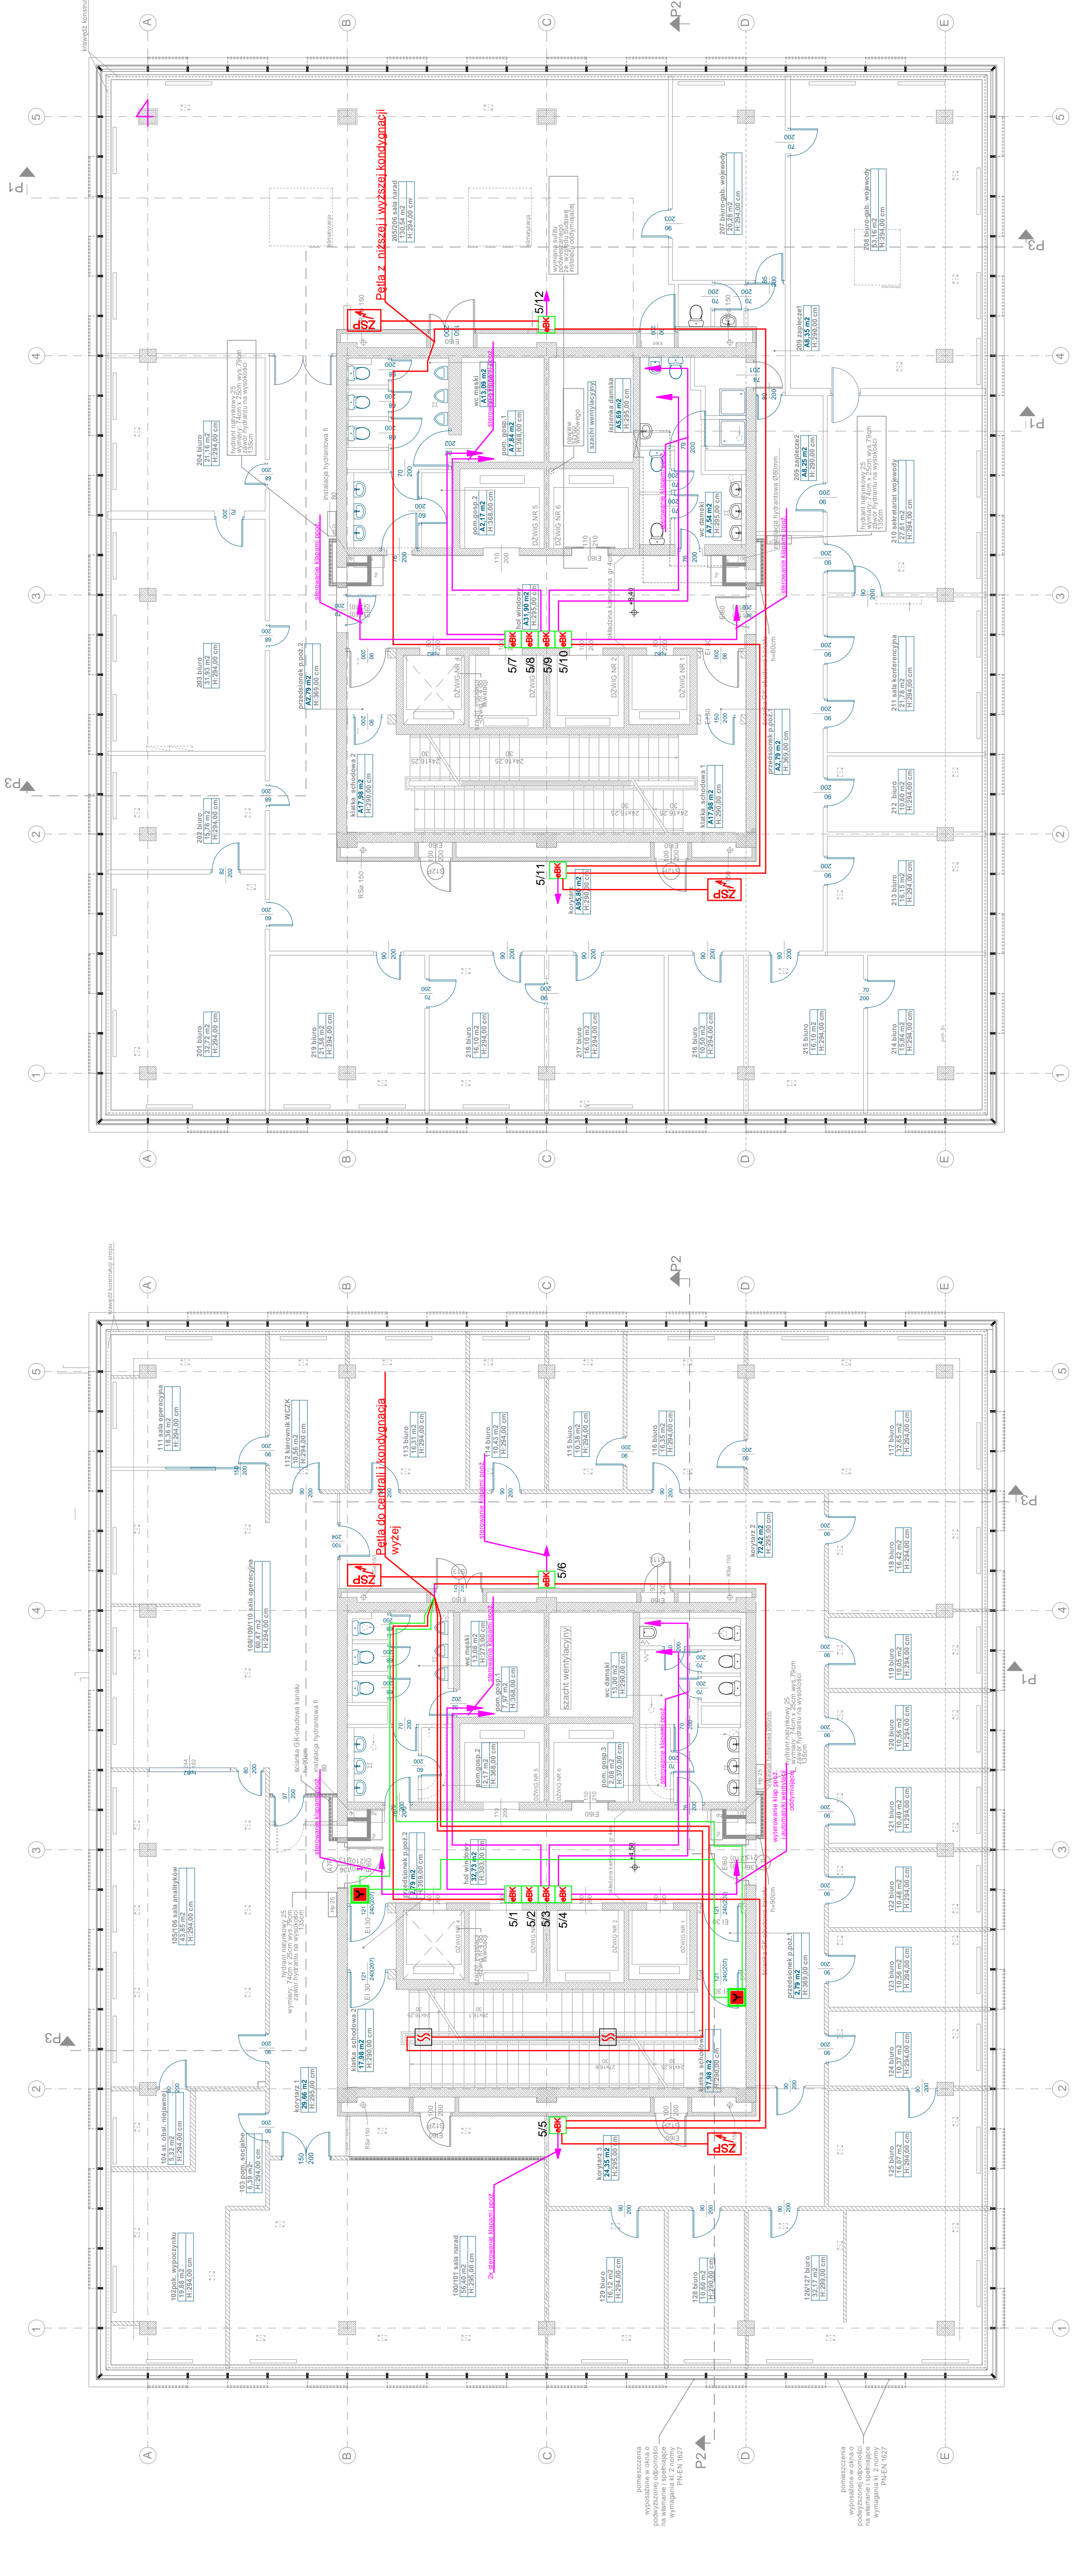

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / uwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

DOMINO
grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5
tel./fax 091 487 40 70
71-140 Szczecin
tel. 091 487 74 19

Opis / obiekt:

**PROJEKT ZMIANY NR 2
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ
WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA
TERENU!**

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–404

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obwód 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

Wzrost /adres:

66-400 Gorzów Wielkopolski

INSTALACJA SAP - PIETRO I, II

mgr inż. arch. Wojciech Dunaj upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w	podpis.
---	---------

specjalności architektonicznej bez ograniczeń	podpis: 
zawowanie:	

Kacper Konarzewski	
--------------------	--

	mgr inż. Tomasz Kowalkowski nr upr.: SA4 nr 16/P/2009
--	--

upr. SITP nr 1296/08

data:	P.W.	ZABEZPIECZENIA PPOŻ.	SAP
		miejsce i data:	3
	4-100	Szczecin 30.11.2012 r.	