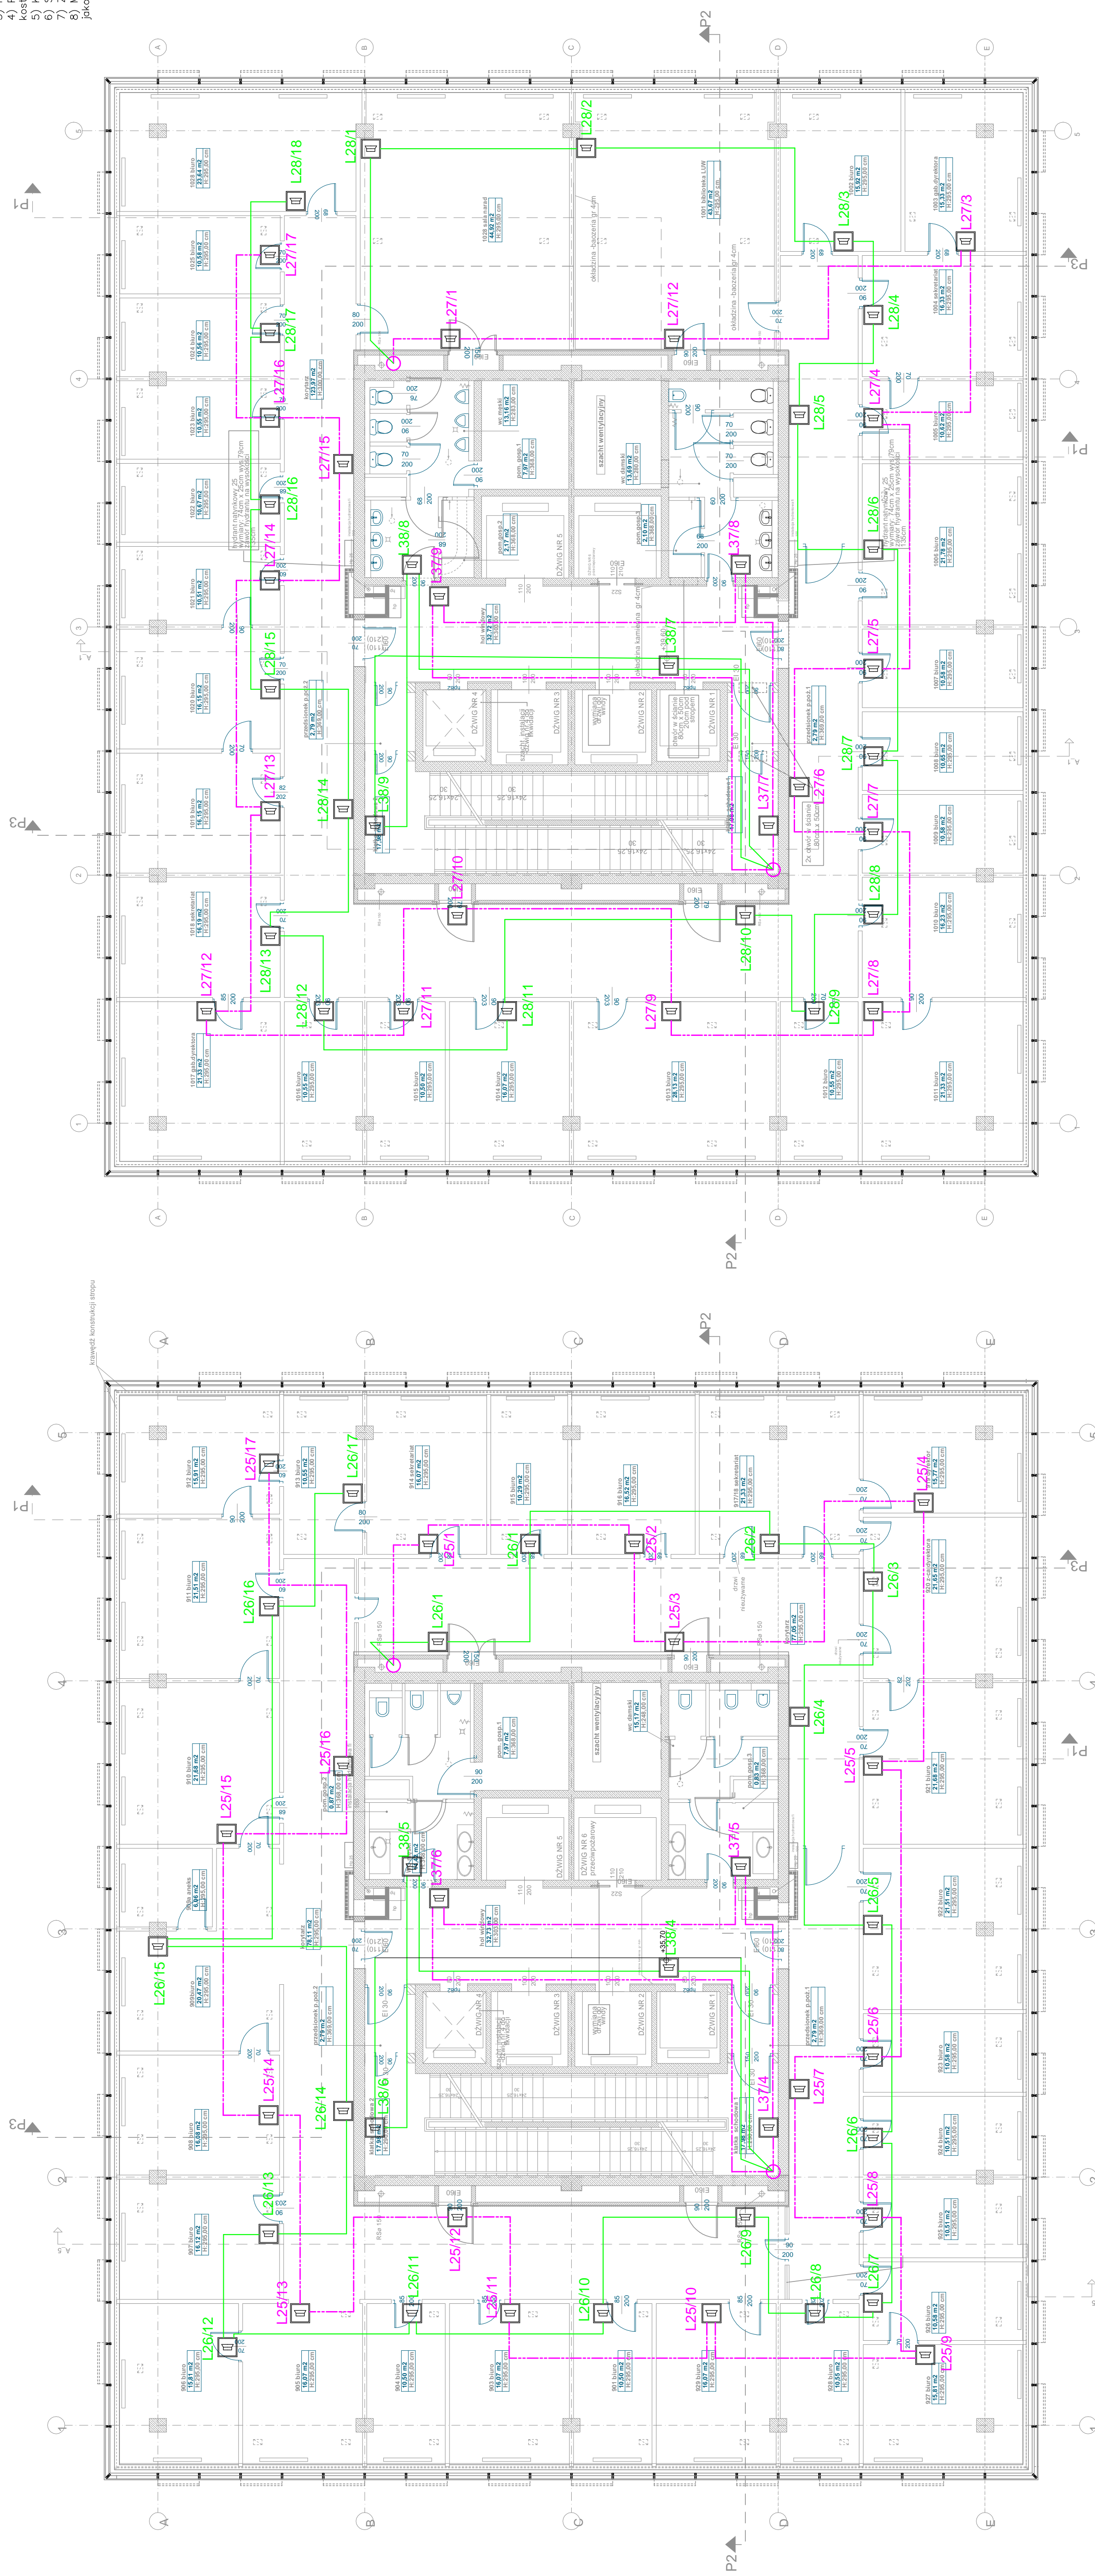


- Szafa D50 z zasilaczem pożarowym i urządzeniami aktywnymi
 - Głośnik sufitowy ppoz.6W
 - Głośnik ścienny ppoz. 6W
 - Mikrofon strażaka
 - Mikrofon Strażaka Priorytetowy
 - Linia głosnikowa A/B – HTKSH PH90 2x1,5
- Oznaczenie głośnika na linii

[illegible]